



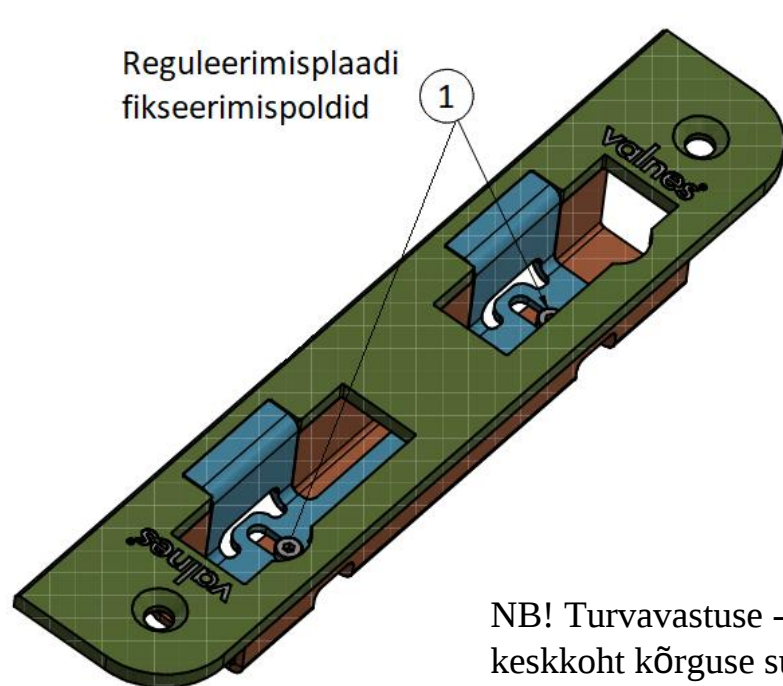

Reguleerimisplaadi
fikseerimispoldid


1

Reguleerimisplaadi
asend



0 mm

Reguleerimisplaadi
maksimaalne asend



3 mm

Peale reguleerimisplaadi nihutamist õigesse asendisse, fikseerida poldid, vt joonisel p.1.

NB! Turvavastuse - ja lukukorpuse esiplaadi keskkohk kõrguse suhtes peavad olema kohakuti.

valnes[®]

Turvalisem elu